

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA Nº 1.084

DATA: 24.03.1999

INÍCIO: 8h05min FIM: 9h45min

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani de Souza David e seu suplente Arq. Paulo Keil Coelho, Eng. Carlos Francisco Ferreira, Eng. Marco Antonio Webster Rocha, Ten. PM Emilio Dal'Ongaro Cordeiro, Eng. Ricardo Caminha de Azevedo e seu suplente Eng. Raul Rego Faillace e Arq. Simone Cavalheiro Baldasso.

VISITANTES: Eng. Paulo Derenji, Eng. Alexandre Rava Campos, Eng. Eng. João Daniel Xavier Nunes, Eng. Maria Cristina Estima da Silveira, Eng. Alexandre Nasi, Arq. João Nilo Schuch Junior.

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 Ata da Reunião Anterior


É lida e aprovada, sem emendas, a ata nº 1.083

2.2 Processo nº 02.216653.2 - Av. Padre Cacique, 320 - Parecer nº 10/99

Voltou a ser apreciado o processo acima referendado que trata de aumento em prédio existente com ocupação D-1 - Edifício de Escritórios, caracterizado como prédio de uma economia - Sede de Empresa - com área de 9.737,51m² e altura 17,75m. A edificação será transformada em um prédio com 13 economias e a mesma ocupação. O aumento pretendido ocorre no 2º pavimento - depósito condominial e no 6º pavimento, anteriormente aprovado com área de uso comum, sendo agora transformada em dois conjuntos a saber: 601 e 602. O prédio é dotado de uma escada protegida e uma escada enclausurada, conforme NB 208. Nos 5º e 6º pavimentos, com a criação das unidades autônomas, a escada protegida tem o seu acesso através de área privativa e não por área de uso comum. Conforme tabelas 5 e 6 da Lei Complementar 420/98 a edificação deverá ser dotada de duas escadas enclausuradas a prova de fumaça. Tendo em vista o não enquadramento nos parâmetros dos artigos 297 e 298 da referida lei, solicita o requerente transformar a escada (enclausurada) em escada a prova de fumaça. Todos os conjuntos estarão ligados simultaneamente as duas escadas - a do tipo protegida e a que agora é transformada à prova de fumaça, através de circulação condominial. Solicita, também, a manutenção das dimensões no último lance da escada protegida (acesso a casa de máquinas) com 90cm que eventualmente serve de saída do conjunto 601, pois na prática, é feita pela circulação condominial até os elevadores, onde estará a nova escada a prova de fumaça. O assunto foi amplamente debatido, tendo sido resolvido, por unanimidade, que o pedido não pode ser aceito por falta de amparo legal.

2.3 Processo nº 02.251899.6 - Av. Juca Batista, 1800 e 1806 - Parecer nº 11/99

Trata o referido processo de conjunto arquitetônico destinado a motel. Há forte acive no terreno, estando a parte de fundos 50m acima do nível da frente do terreno. Nos fundos está sendo construído um prédio com 2 pavimentos (Bloco de Fundos). Na frente será construído o prédio "Cabana Gigante" com subsolo e 3 pavimentos. Nos espaços entre estes dois prédios serão construídas duas séries de cabanas em estilo. Todos os prédios serão em concreto. A proteção por hidrantes será instalada nos prédios Bloco de Fundos e Cabana Gigante, com reservatório de 30.000 litros para incêndio a ser construído sobre o Bloco de Fundos, tendo a pressão multiplicada por moto-bomba de acionamento automático pela simples abertura de qualquer hidrante. O sistema proporcionará no hidrante mais desfavorável a pressão no esguicho de 17,86mca. O requerente solicitou parecer da CCPI no que se refere a construção da linha alimentadora externa ligando as colunas de hidrantes dos dois prédios, a qual será instalada dentro de uma tubovia existente, fotos 1, 2 e 3 anexadas ao expediente,

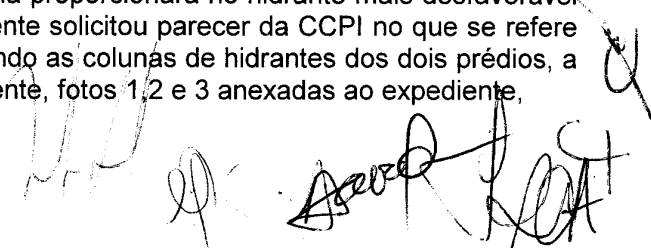

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

Continuação da ATA Nº 1.084


onde ficará protegida da ação de incêndios, solicitando-se que seja construída em PVC Classe 15, conforme arrazoado anexado ao processo. O assunto foi amplamente debatido, tendo sido resolvido, por unanimidade, que o pedido pode ser aceito.

2.4 NBR 13714 - Sistema de hidrantes e mangotinhos para combate a incêndio

O Eng. Alexandre R. Campos trouxe cópias da referida NBR que encontra-se em fase de revisão para que a Comissão emita o seu Parecer já que, no seu entendimento, a exigência referente a capacidade dos reservatórios está muito elevada.

3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 31 de março de 1999, no mesmo horário e local.

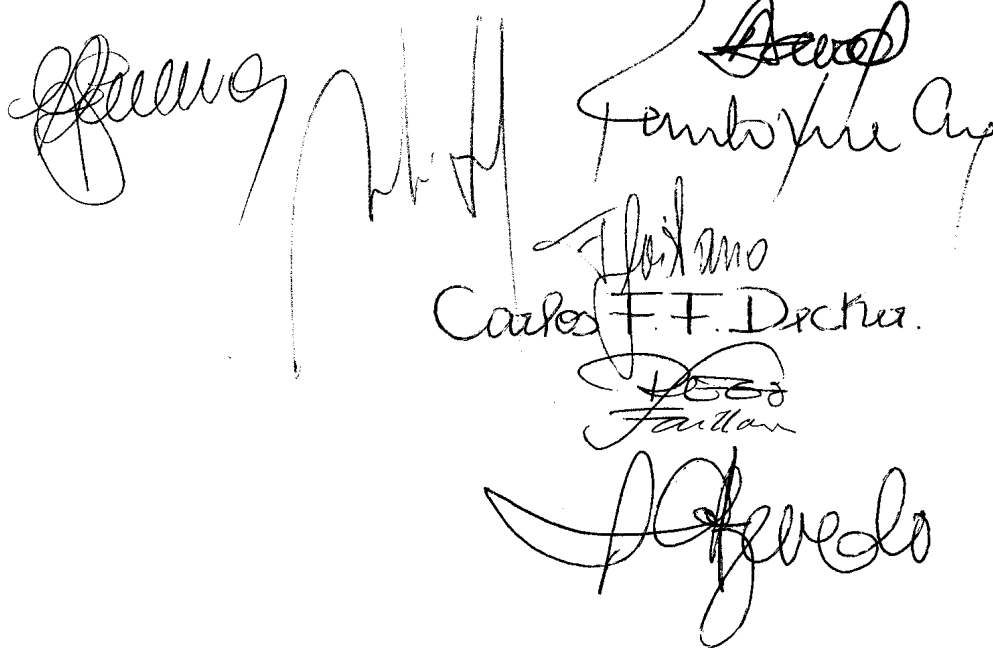

Handwritten signatures of the committee members, including names like "Ferreira", "Campos", "Ferreira", "Carlos F. F. Dechra", "Ferreira", and "Azevedo".