

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA Nº 1.089

DATA: 05.05.1999

INÍCIO: 8h05min FIM: 9h50min

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani de Souza David e seu suplente Arq. Paulo Keil Coelho, Eng. Carlos Francisco Ferreira Decker, Eng. Maturino Rabello Júnior, Ten. PM Emilio Dal'Ongaro Cordeiro, Eng. Ricardo Caminha de Azevedo, Arq. Francisco Laitano e Adv. João Adalberto Medeiros Fernandes Júnior.

VISITANTES: Eng. Paulo Derenji.

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 Ata da Reunião Anterior

É lida e aprovada, sem emendas, a ata nº 1.088.

2.2 Consulta da AGEI - Processo nº 02.072244.99.2

A consulta versa sobre o uso de material em PVC, em rede de água fria para emprego nas canalizações de proteção contra incêndio.

O assunto foi debatido, concluindo-se que haveria necessidade de elaborar-se uma Resolução visando regular a matéria, a qual será elaborada na próxima reunião.

2.3 Processo nº 02.274918.1 - Rua Mariante, 86 - Parecer nº 15/99

O referido processo trata de modificação de projeto em edifício de escritórios, com área total de 17.289,33m² e altura de 54,20m. O requerente solicita a liberação para colocação de reservatório de óleo diesel no 1º subsolo com o objetivo de abastecer três grupos geradores que irão proporcionar o funcionamento de todo prédio na falta de energia da concessionária, a exceção do sistema de ar condicionado. O reservatório será metálico com capacidade de 6.000 litros instalado em dependência com paredes e entrepisos de concreto com porta corta-fogo no acesso, sendo dotado de dique de contenção perfeitamente impermeabilizado, conforme arrazoado anexado ao processo e projetos específicos apresentados, como: sistema de ventilação e exaustão (prancha 04-22 versão 1); suprimento de energia (pranchas SE 01-02-03-04); projeto arquitetônico (pranchas A03 - 04 - 09) set/98; detalhe parcial planta M-04; Corte AA e Corte BB. O assunto foi amplamente debatido, tendo sido resolvido, por unanimidade, que o pedido pode ser aceito, por atender o artigo 257 da Lei Complementar 420/98, conforme demonstrado nos documentos relacionados acima.


2.4 Processo nº 02.255140.3 - Av. Ipiranga, 6681 / PUC

Parecer nº 16/99

Trata o processo de Laudo de Vistoria do prédio A - Salão de Atos da PUC/RGS. O prédio possui 6.736,59m², conforme arrazoado anexado ao processo. Solicita o requerente parecer da CCPI no sentido de isentar o prédio de instalação de escada enclausurada. O assunto foi amplamente debatido, tendo sido resolvido, por unanimidade, que o pedido não pode ser aceito por falta de amparo legal.

3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 12 de maio de 1999, no mesmo horário e local.

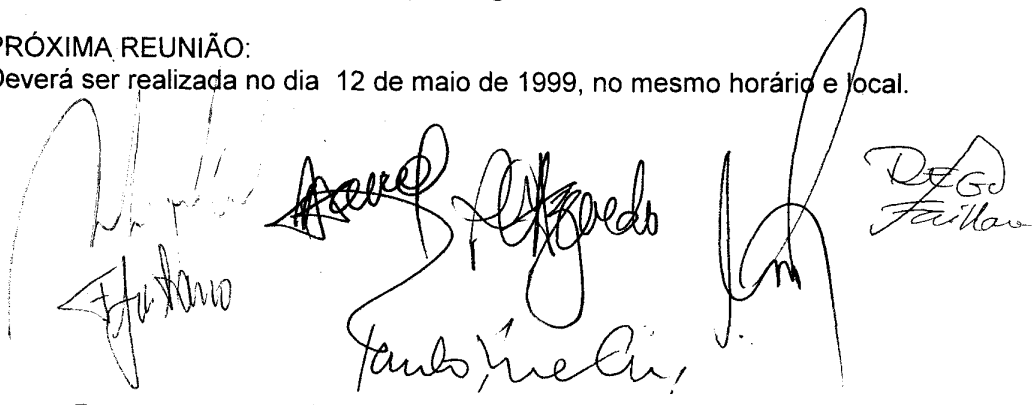

Handwritten signatures of the committee members, including Paulo Keil Coelho, Carlos Francisco Ferreira Decker, Maturino Rabello Júnior, Emilio Dal'Ongaro Cordeiro, Ricardo Caminha de Azevedo, Francisco Laitano, and João Adalberto Medeiros Fernandes Júnior.