

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA Nº 1.126

DATA: 15.03.2000

INÍCIO: 8h10min FIM: 9h10min

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani de Souza David e seu suplente Arq. Paulo Keil Coelho, Eng. Paulo Antônio Boldrini, Eng. Marco Antonio Webster Rocha, Eng. Ricardo Caminha de Azevedo e seu suplente Eng. Raul Rego Faillace.

VISITANTES: Cap. Edson Fagundes Lara e Eng. Alexandra Canseco.

SECRETÁRIA: Heloisa Helena Vasseur

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 Ata da Reunião Anterior

É lida e aprovada, sem emendas, a ata nº 1.125.

2.2 Processo nº 02.269781.5 - Av. Benjamin Constant, 1385 - Parecer nº 06/2000

Foi apreciado o referido processo que trata de solicitação de instalação de central de gás em edificação destinada a restaurante com área total de 252,01m².

O projeto em questão refere-se a um aumento de 145,01m² não enquadrando-se no que prescreve o art. 297 da Lei Complementar 420/98 quanto a edificações existentes.

Tendo em vista que a área a construir ocupa o pavimento térreo em quase toda a sua totalidade, o responsável técnico solicita que seja aceito a localização da central de gás junto ao corpo do prédio com a face voltada para o logradouro público, conforme apresentado em planta.

O assunto foi amplamente debatido tendo sido resolvido, por unanimidade, que o pedido pode ser aceito, conforme planta anexada ao processo.

2.3 Processo nº 02.256323.1 - Rua Riachuelo, 948 - Parecer nº 07/2000

O referido processo trata de solicitação de aprovação de laudo de proteção contra incêndio em prédio de ocupação mista: subsolo com estacionamento, pavimento térreo constituído por loja e pavimento tipo no 3º ao 9º atividade residencial com área total de 3.434,66m² e altura de 21,50m.

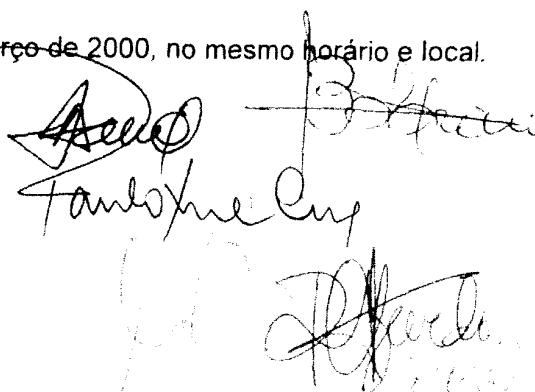
O responsável técnico propõe como solução para a descarga o uso de cortina d'água na extensão da saída cujo tempo de funcionamento é de 30 min com acionamento posicionado no hall de entrada do prédio, conforme croquis anexado ao processo.

Alega o requerente que, face as características construtivas, torna-se difícil a adaptação da descarga da escada, razão pela qual propõe o acima exposto.

O assunto foi amplamente debatido tendo sido resolvido, por unanimidade, que o pedido pode ser aceito, conforme croquis e arrazoado apresentado.

3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 22 de março de 2000, no mesmo horário e local.


The block contains several handwritten signatures in black ink, likely of the members of the Commission for Fire Protection, as indicated by the text above.