

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA Nº 1.159

DATA: 22.11.2000

INÍCIO: 8h05min FIM: 9h30min

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani de Souza David e seu suplente Arq. Paulo Keil Coelho, Eng. Paulo Antônio Boldrini, Eng. Maturino Rabello Júnior, Cap. PM Edson Fagundes Lara, Eng. Ricardo Caminha de Azevedo e seu suplente Eng. Raul Rego Faillace e Arq. Carla Piccoli.

VISITANTES: Eng. Paulo Derenji.

SECRETÁRIA: Heloisa Helena Vasseur

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 Ata da Reunião Anterior

É lida e aprovada, sem emendas, a ata nº 1.158.

2.2 Escadas Pressurizadas

A Presidente da Comissão solicitou aos representantes das entidades que estudassem o assunto para que fosse discutido na próxima reunião.

Foi distribuída legislação para subsidiar os estudos - Instrução Técnica nº 010 do Corpo de Bombeiros de São Paulo: "Pressurização de Escadas de Segurança" e Norma Inglesa Traduzida - BSI-5588.

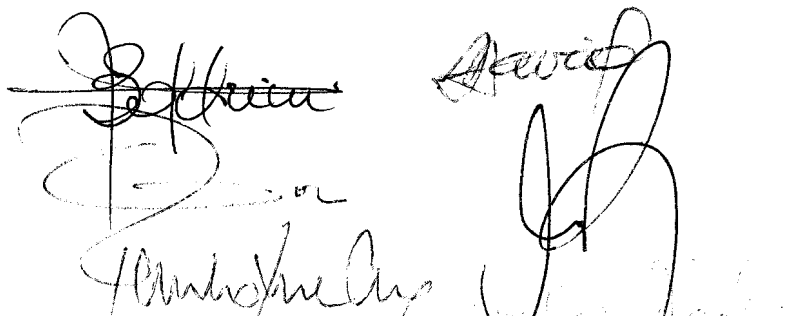
O Cap. PM Edson Fagundes Lara, representante do Corpo de Bombeiros, apresentou as normas para subsidiar os estudos referente ao armazenamento estacionário e transportável de GLP: NBR 14024 - Centrais prediais e Industriais de gás GLP - sistema de abastecimento a granel (para discussão referente às centrais com P-190) e NBR 13933 - Instalações internas de gás natural - Projeto e Execução

2.3 Processo nº 02.219645.0 - Rua Gen. Lima e Silva, 445 - Parecer nº 35/2000

Foi apreciado o referido processo que trata de Laudo de Vistoria em prédio constituído de térreo(C4), sobreloja e oito pavimentos residenciais. A área aproximada é de 5.200m² e altura 26,00m. Solicita o requerente parecer da CCPI em relação a proposta de compartimentação da escada existente, onde o elevador fica dentro da escada, conforme arrazoado e plantas anexados ao processo. O assunto foi amplamente debatido tendo sido resolvido, por unanimidade, que o pedido pode ser aceito, porém deverá ser garantido a ventilação, de acordo com o que prescreve a Lei Complementar nº 420/98.

3. PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 29 de novembro de 2000, no mesmo horário e local.

The block contains several handwritten signatures in black ink. There are approximately six distinct signatures, some of which are quite stylized and overlapping. The signatures are located at the bottom of the page, below the text of the meeting minutes.